	<b>SISTEMAS</b>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
	<b>CERTIFICACION</b>	Página 1 de 1	

## CERTIFICACIÓN

El **Jefe de la Oficina de Sistemas de Información** y la **Coordinadora de Comunicaciones y Participación Ciudadana** del Hospital Local de Aguachica E.S.E., en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la **Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)** y de las **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1 Nivel AA**,

### CERTIFICAN QUE:


Una vez **validados y verificados con sus respectivos soportes** los *criterios de accesibilidad web* para el portal institucional <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co>, se determina que **CUMPLE** los criterios técnicos y normativos establecidos, garantizando que el sitio sea accesible para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad visual, auditiva, motora o cognitiva.

Los resultados de la verificación se documentan en el **Informe Técnico de Accesibilidad Web 2025**, disponible para consulta en el portal institucional.

La presente certificación se expide el **10 de noviembre de 2025**, en Aguachica, Cesar.



THANIA MILENA OLIVAR QUIN  
CC: 49672840  
Profesional universitario en sistemas


<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

## ANEXO: Criterios de Cumplimiento de Accesibilidad

A continuación, se realiza el desglose de cada criterio, con una explicación y la forma en cómo se aplica y se evalúa el componente en el portal web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co>,

**CC1.** Alternativa texto para elementos no textuales. Elementos estáticos como fotografías, imágenes, diagramas, mapas y similares, deben indispensablemente llevar un texto alternativo que cumpla con el mismo propósito que este elemento tiene para quienes lo pueden ver, escuchar o sentir. Se puede evidenciar el cumplimiento de esta regla en las diferentes secciones de la página web, donde se incluyen los textos alternativos.

Se puede evidenciar el cumplimiento de esta regla en las diferentes secciones de la página web, donde se incluyen los textos alternativos:

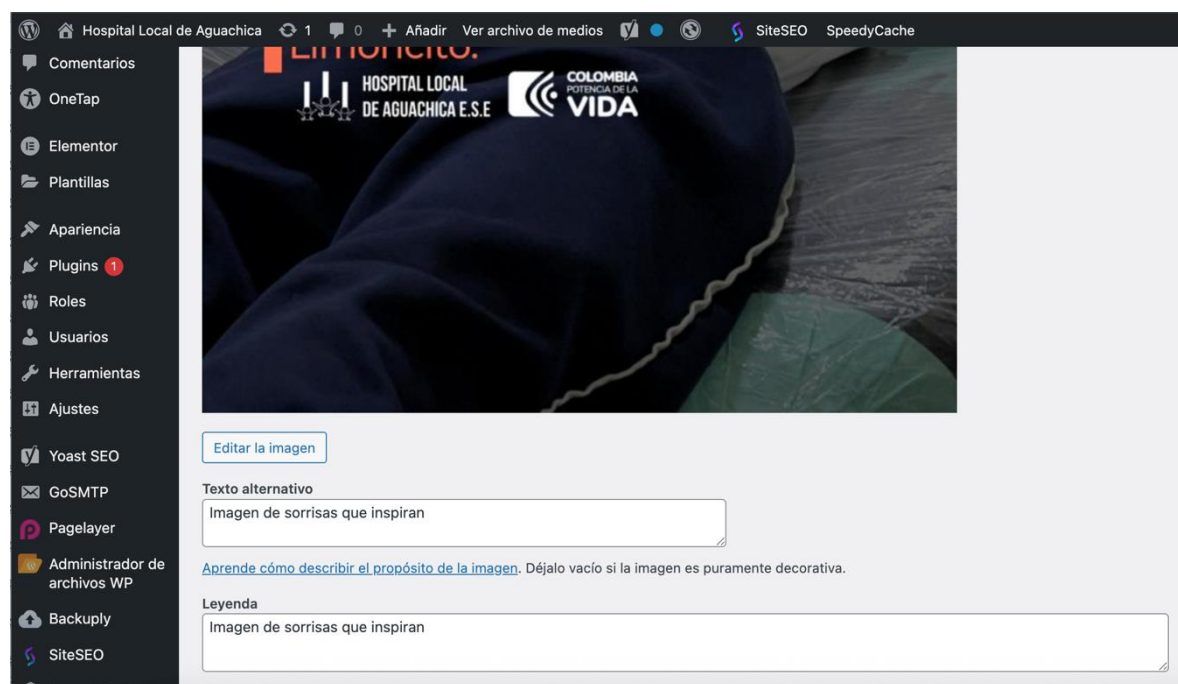


El editor de media tiene la configuración para textos alternativos y leyenda.

**CC2.** Complemento para videos o elementos multimedia El portal web institucional cuenta con videos de lenguaje de señas para cumplir con estos lineamientos:

**CC3.** Guion para solo video y solo audio. Los videos publicados en el portal web cuentan con el guion de texto correspondiente, el cual se puede descargar debajo de cada video.

**CC4.** Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados y **CC5.** Contraste de color suficiente en textos e imágenes. La información que se maneja en la página web se encuentra

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

en un tamaño adecuado de fuentes tamaño 12 y se cuenta con un complemento que permite ampliar el texto al tamaño requerido hasta en un doscientos (200) por ciento.

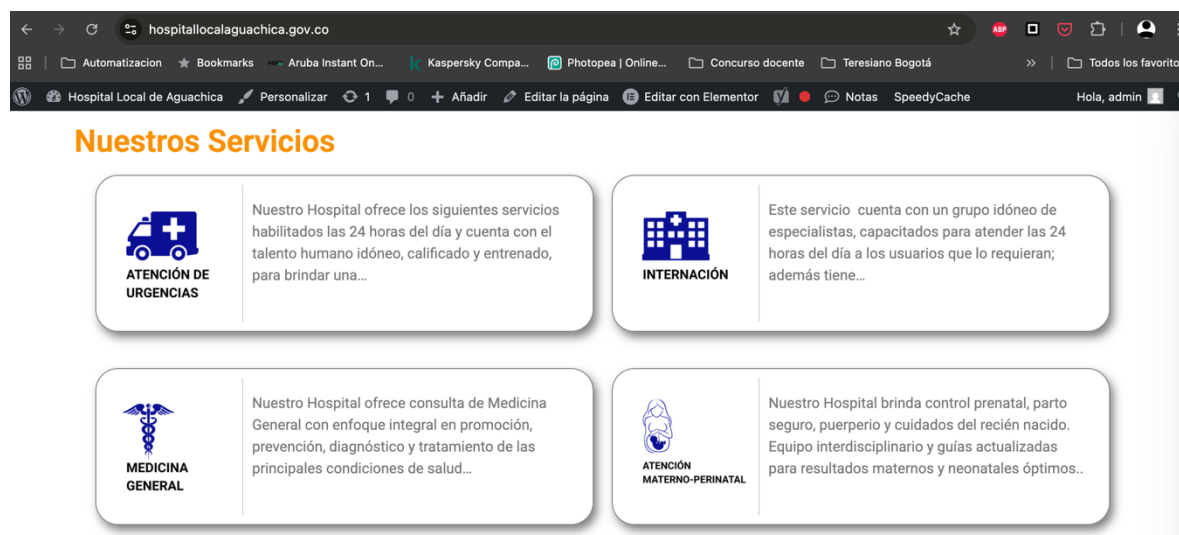


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

Ampliación de la fuente un 200% sin distorsiones

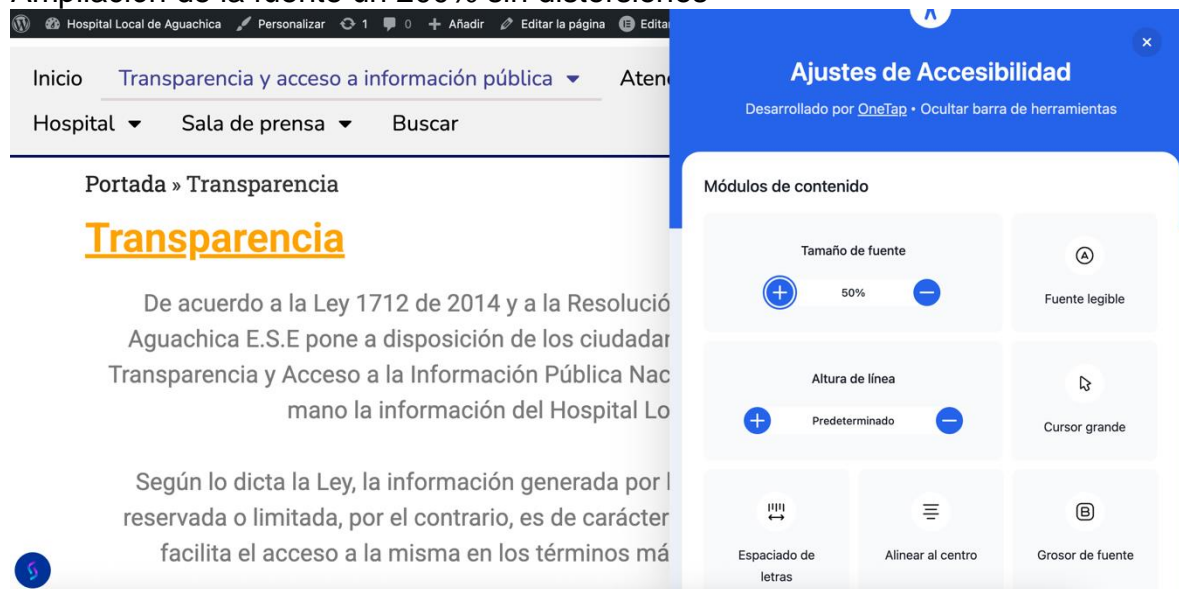



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/>

Adicionalmente, se cumple con el estándar de contraste entre el fondo y el color (relación de 4.5:1), como se aprecia en las siguientes imágenes:

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</p> <p>NIT. 824.000.785-2</p>	<b>SISTEMAS</b>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
	<b>CERTIFICACION</b>	Página 1 de 1	

Color del texto

#0B0F94

Color de fondo

#FFFFFF

Contraste

**13.91**

Súper

★★★★★

Texto pequeño

★★★

Texto grande

★★★

Excelente contraste para todos los tamaños de texto.

Color del texto

#112A46

Color de fondo

#FFFFFF

Contraste

**14.55**

Súper

★★★★★

Texto pequeño

★★★

Texto grande

★★★

Excelente contraste para todos los tamaños de texto.

Mediciones realizadas con: <https://coolors.co/contrast-checker/0b0f94-ffffff>

**CC6.** Imágenes alternas al texto cuando sea posible. La información en la página web se presenta con textos e imágenes en la mayoría de las secciones y se hace uso de infografías.



**Hospital Local de Aguachica E.S.E**



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

**CC7.** Identificación coherente. Los botones y enlaces que se emplean en el portal web mantienen una identificación coherente. Por ejemplo para ampliar información de cualquier contenido de la página se utiliza el enlace “Más información” o “Más noticias” o “Más videos” de acuerdo a la información a continuación en el siguiente enlace:

Vigilado  **Supersalud**


**Salud, Calidad y Servicio con Excelencia**

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 6055651845 - Aguachica - Cesar

[www.hospitallocalaguachica.gov.co](http://www.hospitallocalaguachica.gov.co)

[sistemas@hospitallocalaguachica.gov.co](mailto:sistemas@hospitallocalaguachica.gov.co)



<div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div> <div></div> <div>NIT. 824.000.785-2</div>	<div>SISTEMAS</div>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
	<div>CERTIFICACION</div>	Página 1 de 1	

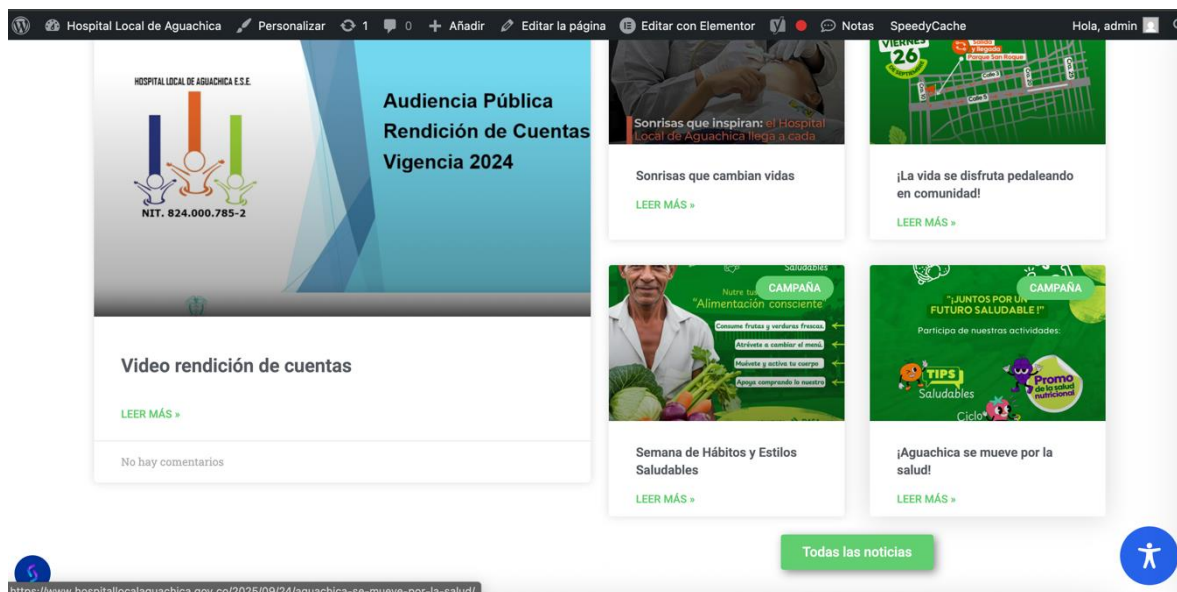


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

igual manera, los hipervínculos, cuando son botones, incorporan etiquetas que especifican claramente su destino. A continuación, algunos ejemplos:

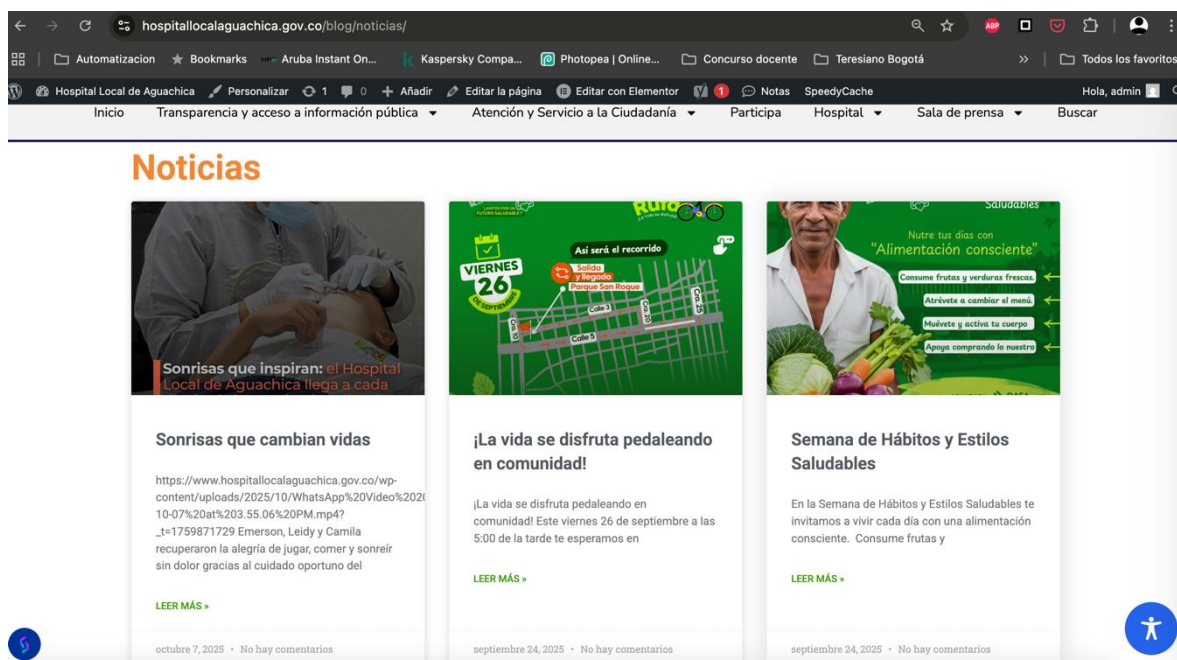

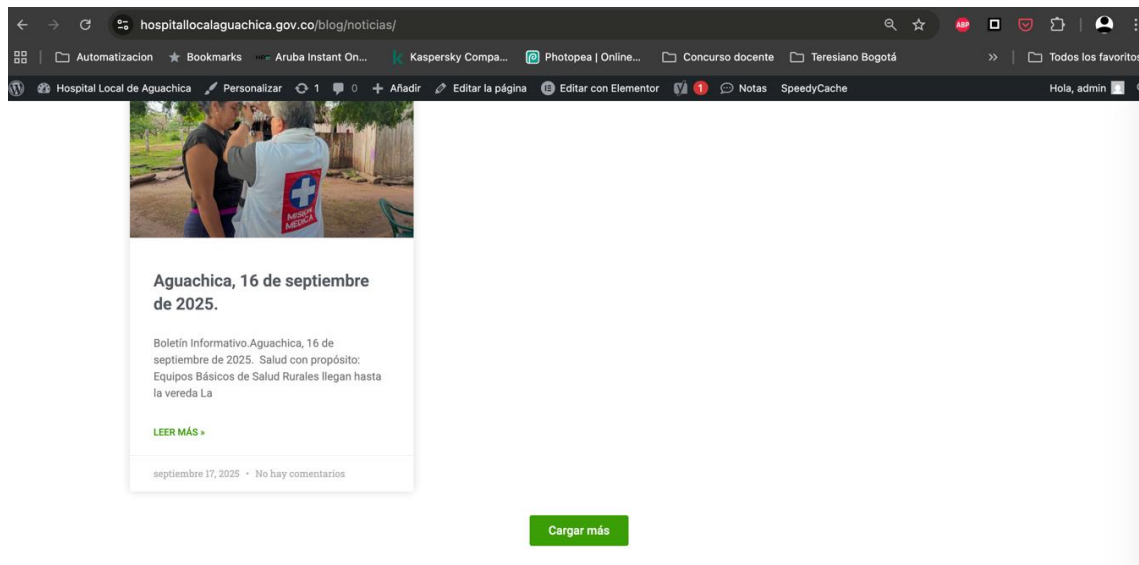


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/blog/noticias/>

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	



<https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/blog/noticias/>

**CC8:** El sitio web cuenta con títulos y subtítulos, regiones y subregiones que agrupan todo el contenido de cada página. El orden de los contenidos es comprensible y la navegación es coherente, toda vez que se implementan etiquetas de marcado estandarizadas para la estructura. A su vez, se incorpora enlace de salto de bloque para ir directamente al contenido.

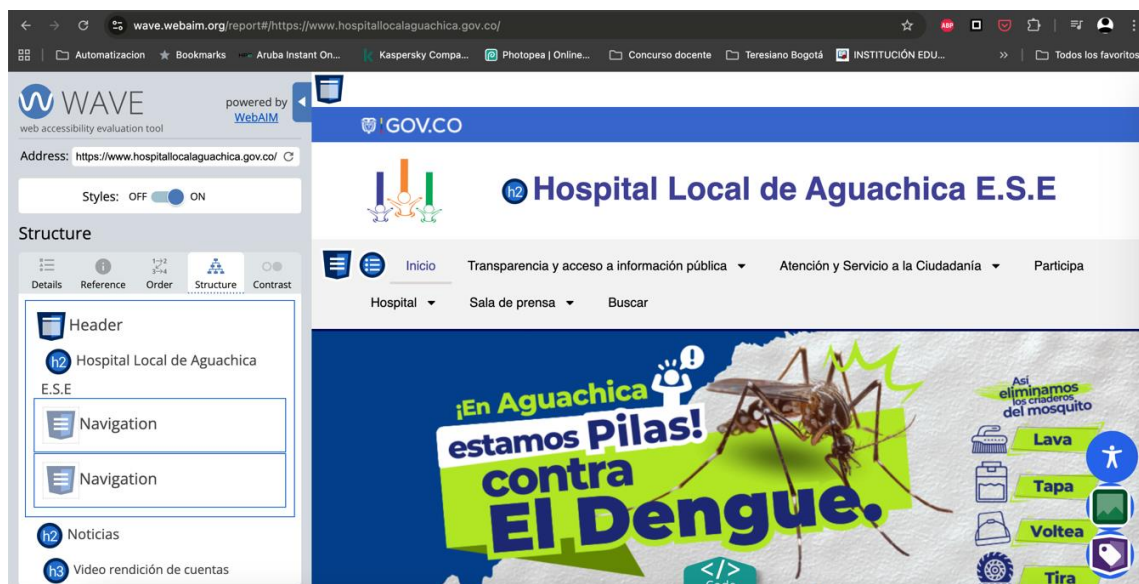



Imagen tomada de : <https://wave.webaim.org/report#/https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente. El sitio web usa correctamente las tablas y listas, con estilos que diferencien cada contenido, como se puede observar a continuación:

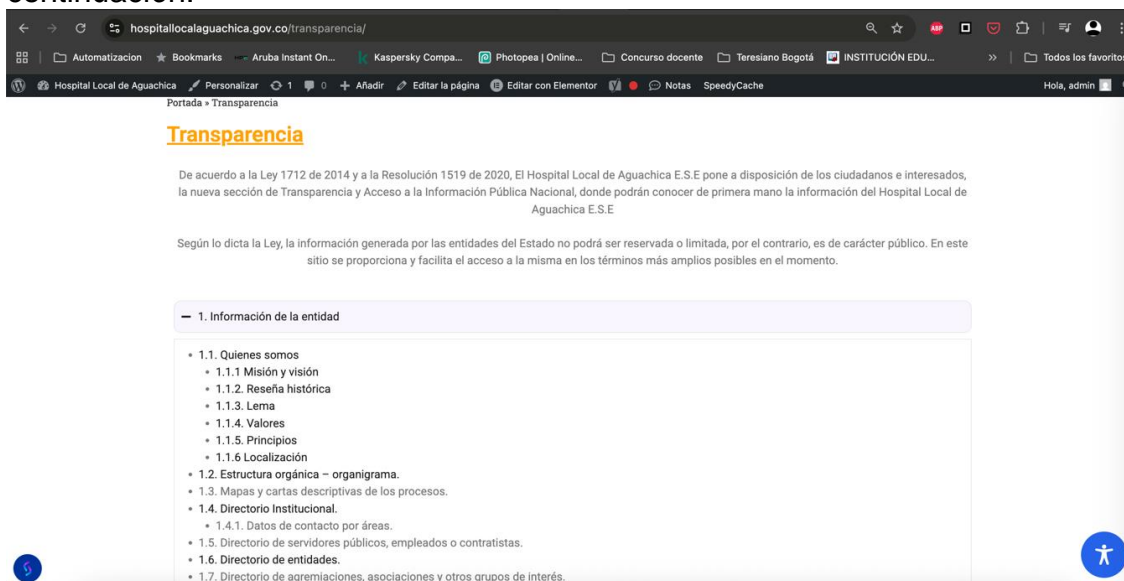


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/>

CC10. Posibilidad de saltar bloques repetitivos con tabulación: La página cuenta con el sistema de orden que permite hacer los saltos con el botón de tabular de manera ordenada y coherente.

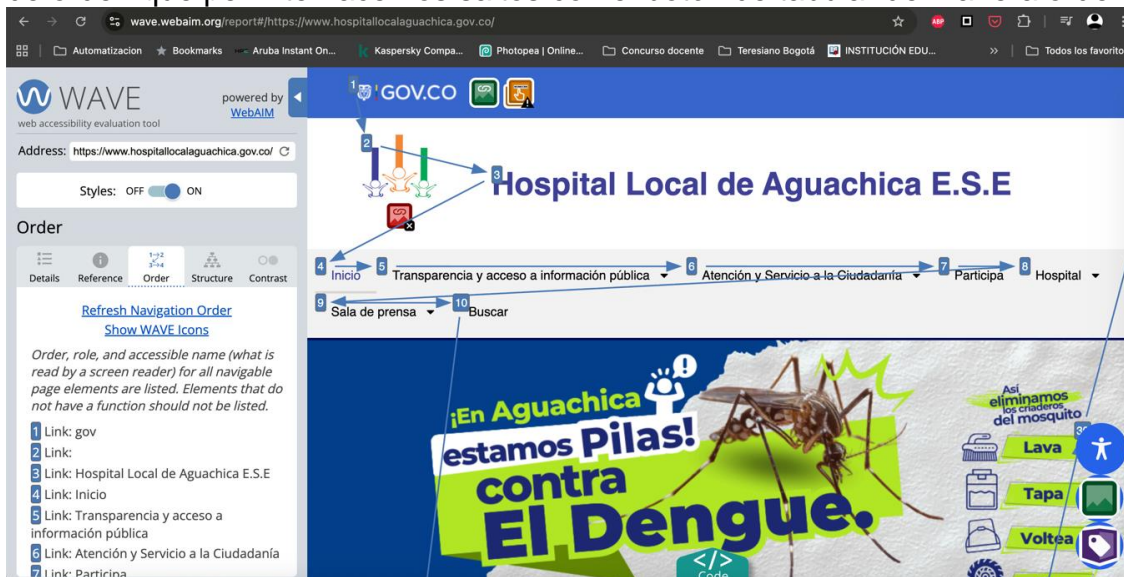



Imagen tomada de : <https://wave.webaim.org/report#/https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>



<div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div> <div></div> <div>NIT. 824.000.785-2</div>	<div>SISTEMAS</div>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
	<div>CERTIFICACION</div>	Página 1 de 1	

CC11. Lenguaje de marcado HTML válido y bien estructurado. La web cuenta con un código marcado en HTMKL y buen estructurado.


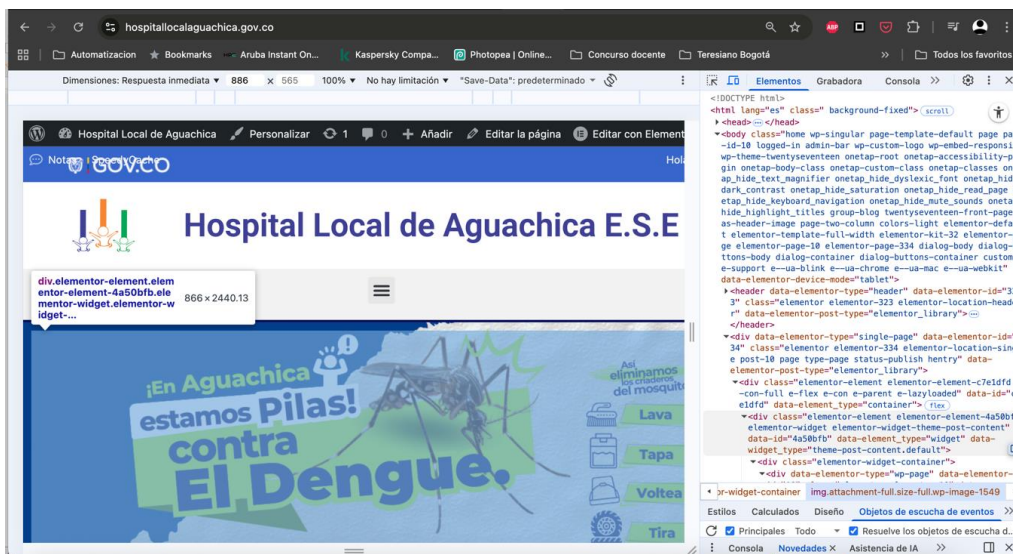


Imagen tomada del inspeccionador de Google Chrome desde el link:  
<https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías. El portal web cuenta con mapa del sitio, buscador y diversos enlaces para encontrar la información requerida:

Buscador indexado en la web:



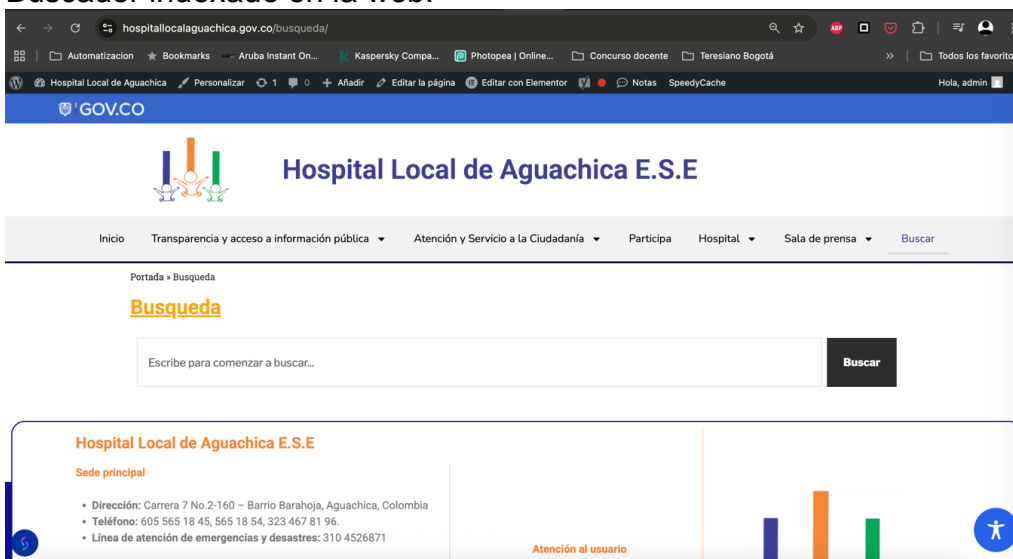


<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<b>SISTEMAS</b>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
		<b>CERTIFICACION</b>	Página 1 de 1

Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/busqueda/>

## Información estructurada en el menú de transparencia

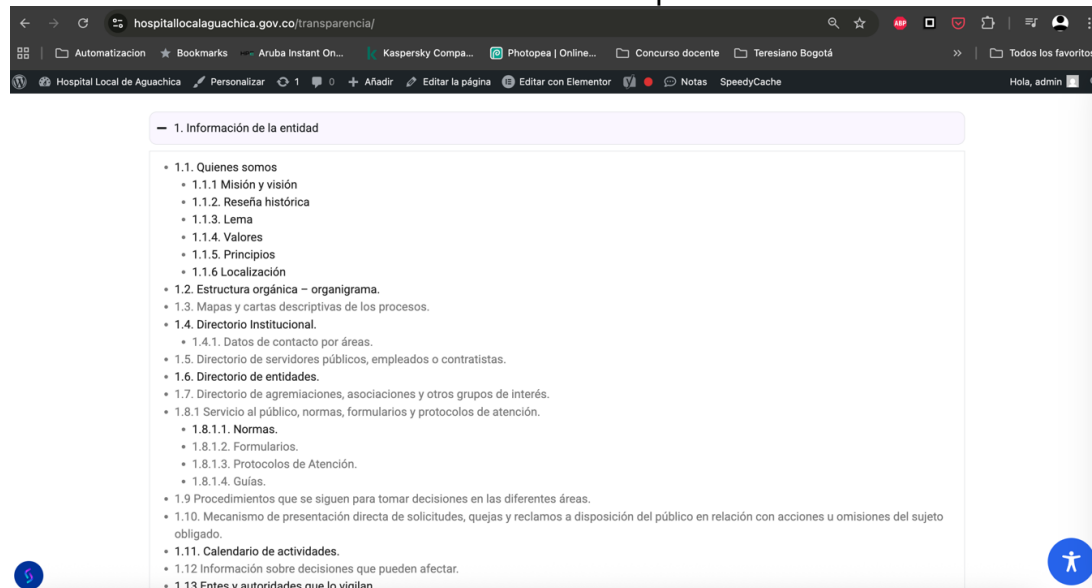


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/>

## Información disponible en la mapa del sitio:

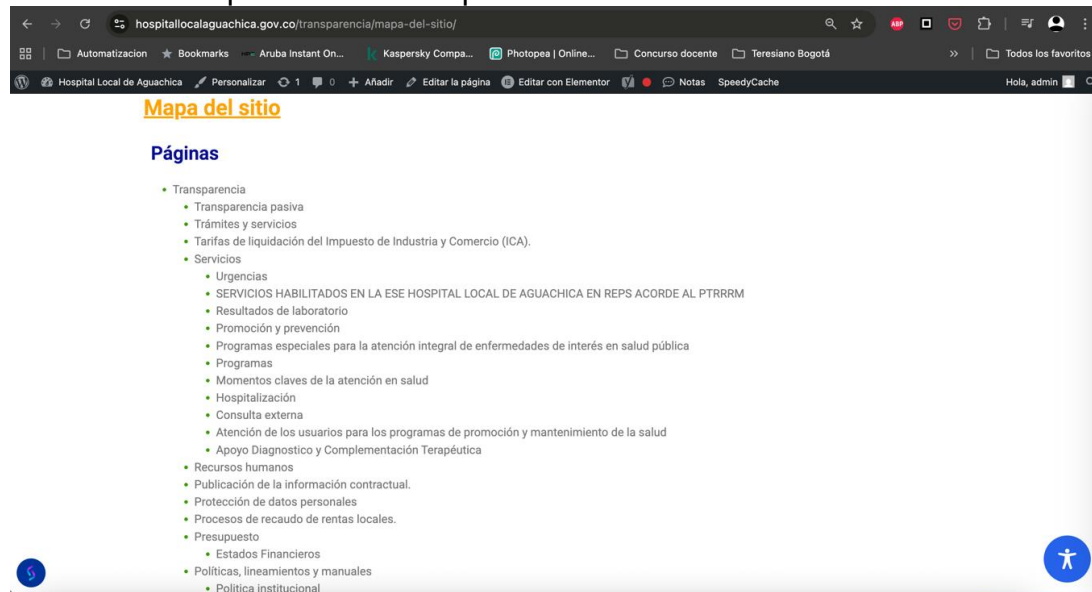



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/mapa-del-sitio/>

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

CC13. Navegación coherente. Cada proceso o procedimiento que se repita en más de un sitio, debe realizarse en todas partes con el mismo orden, los mismos pasos y de la misma forma. Por tanto, las secciones de la página web en su mayoría se organizan de tal forma que la información se muestre clara y no cambie en su secuencia. A continuación, se presentan unas imágenes como ejemplo al acceso a los servicios de la entidad; en este caso, siempre se sigue una secuencia: ruta + línea acción + servicios.

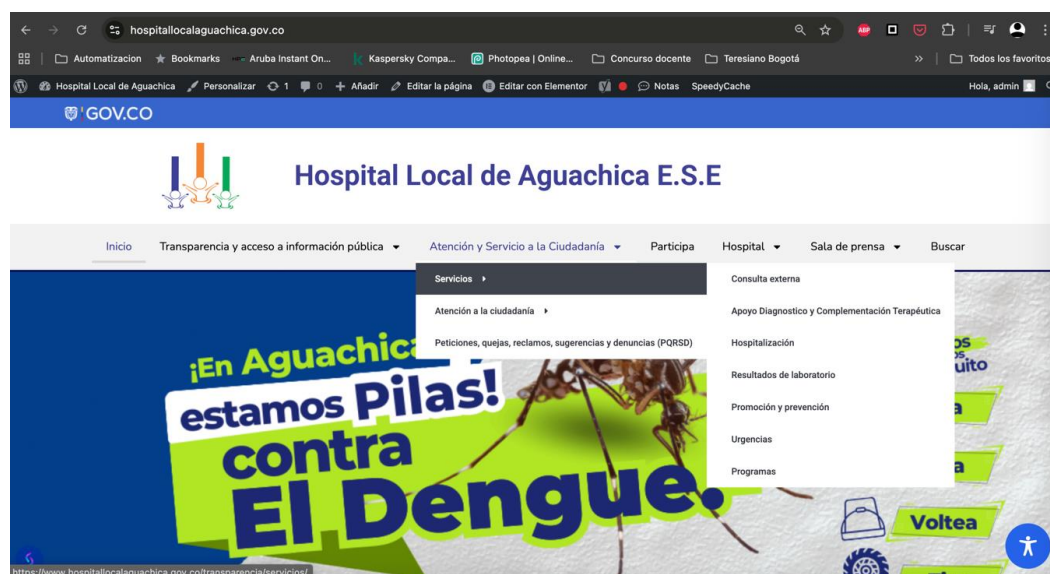


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

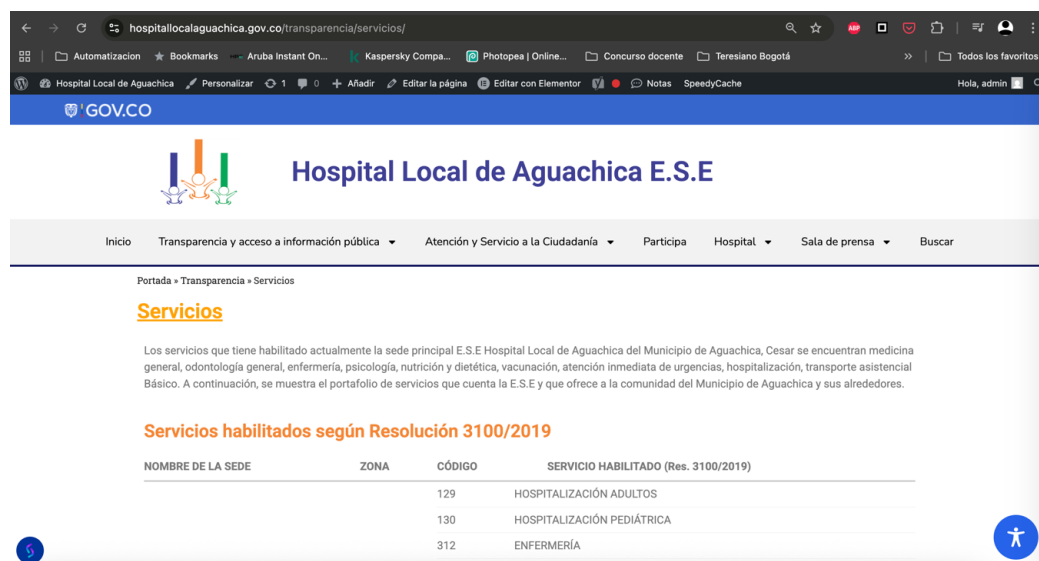



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/servicios/>

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

**CC16.** Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación.

**CC17.** Foco visible al navegar con tabulación.

**CC32.** Manejable por teclado.

Los contenidos de la página se pueden navegar con la tecla tabulador, en orden inalterable y con foco visible.

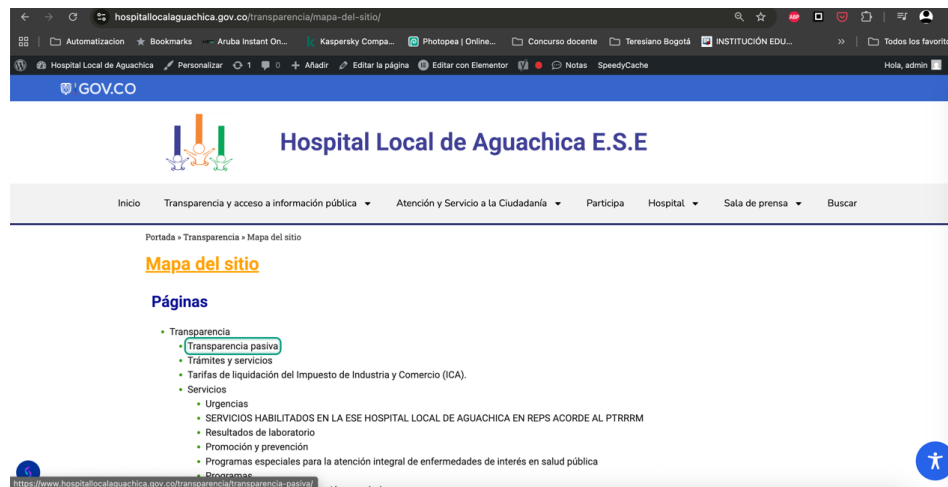



Imagen tomada de <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/mapa-del-sitio/>

**CC18.** No utilizar audio automático En el portal web no se utiliza ningún sonido al ingresar, y los videos que por defecto se encuentran pausados.



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/2025/09/02/video-rendicion-de-cuentas/>

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

**CC19.** Permitir control de eventos temporizados. En el portal web se utiliza contenido con dependencia de control de eventos, Únicamente en el slider del home principal, el cual cuenta con pausa y avance manual entre las imágenes presentes. Solo funciona a necesidad puntual de



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

**CC20.** Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. Los contenidos de la página web no manejan contenidos con parpadeo ni movimiento. Pero el sistema si renderiza este tipo de contenido en configuración avanzada.

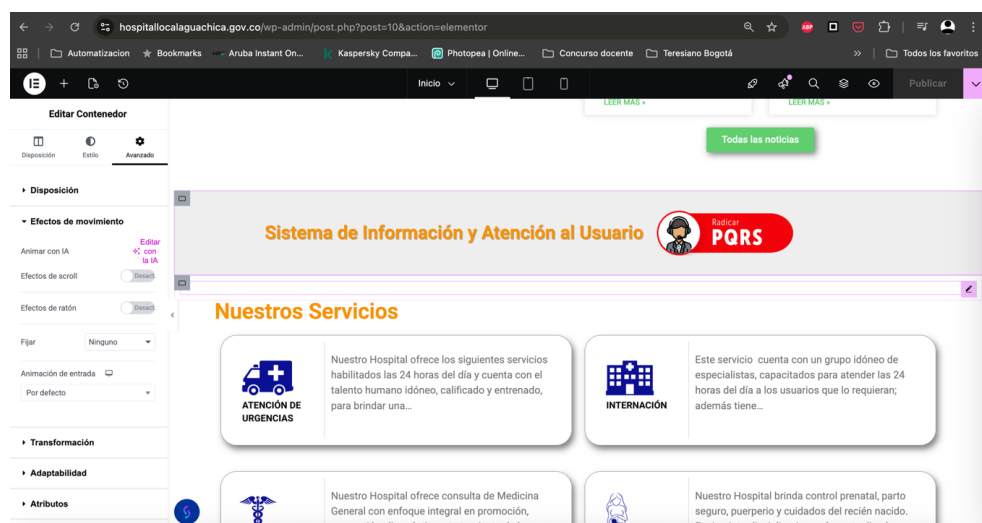



Imagen tomada del editor de contenidos de la web.



<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

CC21. No generar actualización automática de páginas y CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas. En a página web no se utiliza audio automático ni tampoco cambios automáticos.

CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones. En la página web se existe un adecuado uso de los tamaños en los títulos, páginas y secciones; con lo cual se mantiene una jerarquía y diferenciación de elementos.

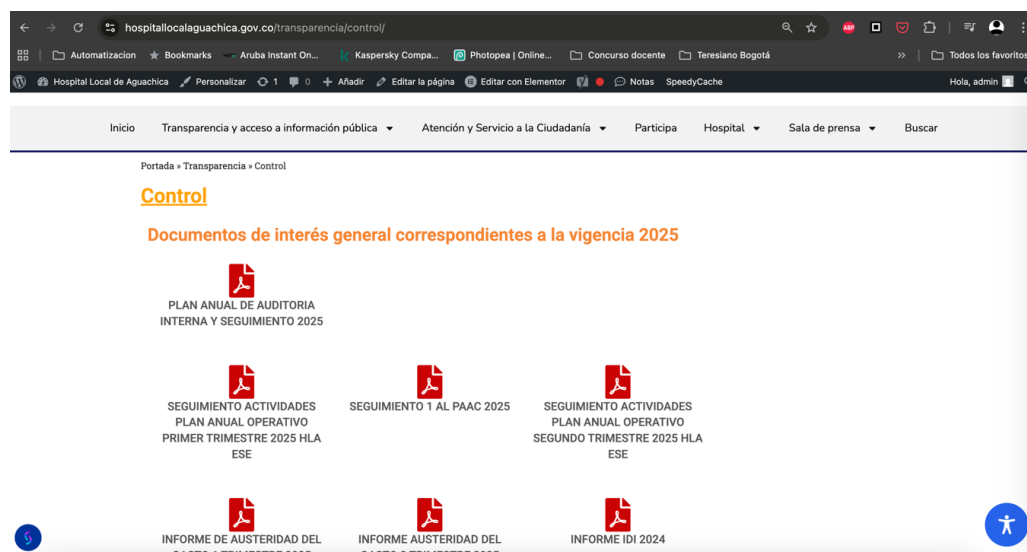


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/control/>


CC15. Advertencias bien ubicadas

CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario.

CC25. Utilice instrucciones expresas y claras.

CC26. Enlaces adecuados.

En los formularios se utiliza un lenguaje claro, con instrucciones y manejo del error adecuados, así como un correcto uso de títulos, nombres e indicaciones.

<div><div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div><div></div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>	<div>SISTEMAS</div>	<div>Código</div>	<div>SIS-520-ACT</div>
		<div>Versión</div>	<div>01</div>
		<div>Descripción</div>	<div>Oficio</div>
		<div>Fecha</div>	<div>17-07-2017</div>
	<div>CERTIFICACION</div>	<div>Página 1 de 1</div>	

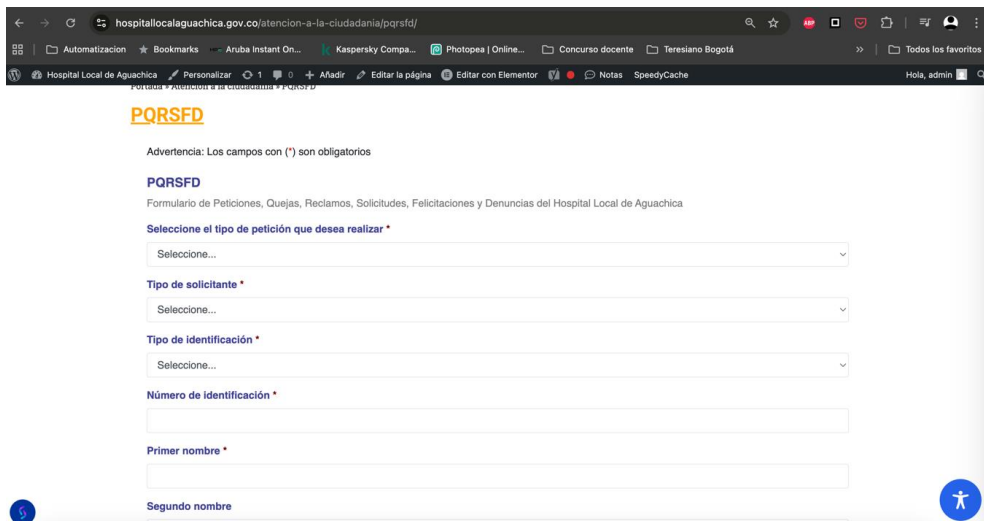


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/pqrsfd/>

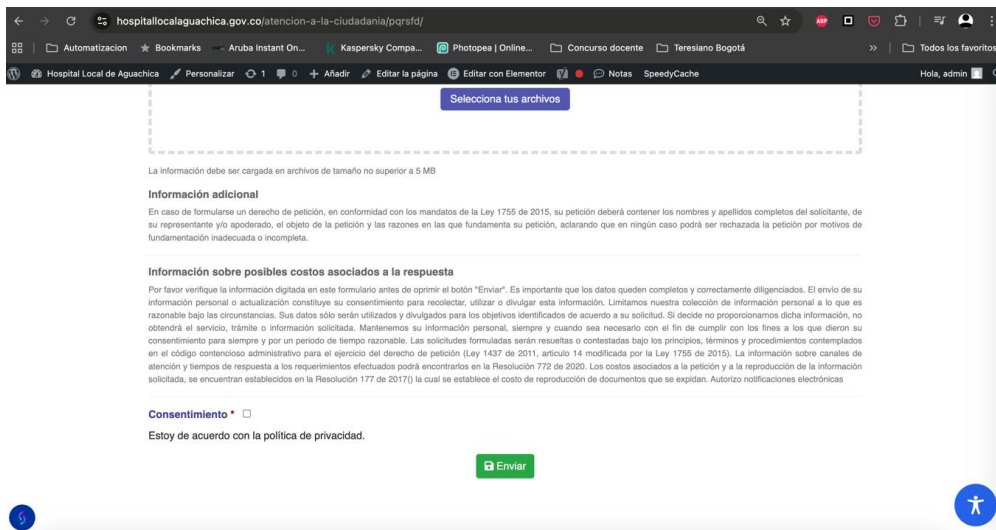



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/pqrsfd/>

CC27. Idioma. El idioma que se maneja en la página web es español, con posibilidad de cambiarlo de acuerdo con las necesidades de las y los usuarios.

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</p> <p>NIT. 824.000.785-2</p>	<b>SISTEMAS</b>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
	<b>CERTIFICACION</b>	Página 1 de 1	

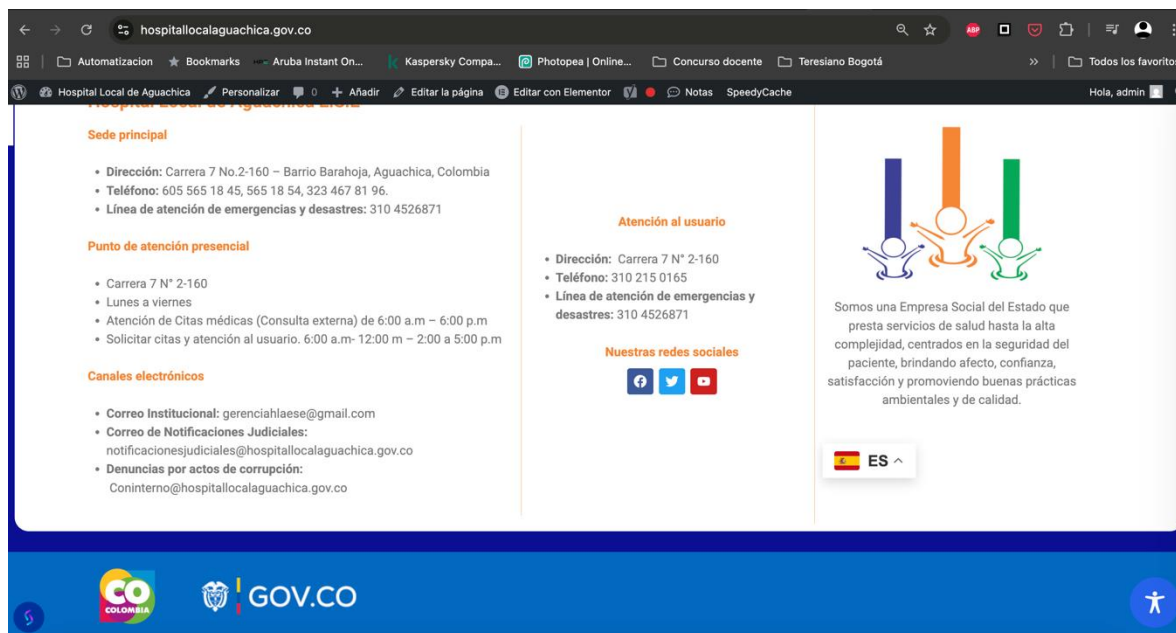


Imagen del footer de la web: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

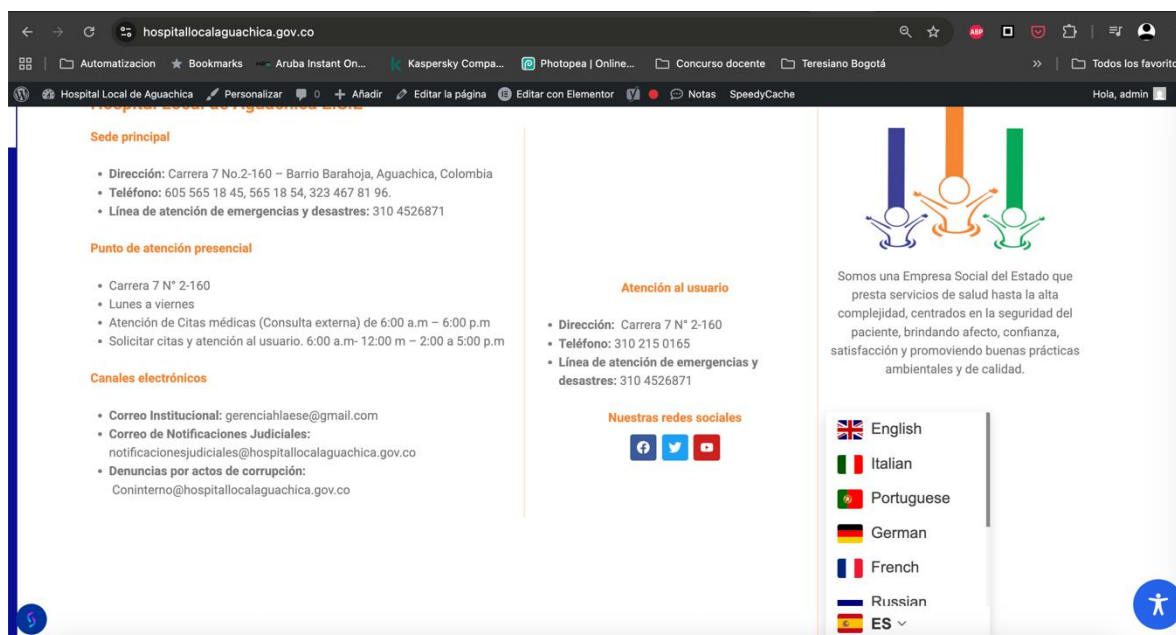



Imagen del footer de la web: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>

	<b>SISTEMAS</b>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
		<b>CERTIFICACION</b>	Página 1 de 1

CC28. Manejo del error El error más frecuente dentro de la página web es el ingreso a los links que no se hallen, para lo cual se redirige a las personas al mensaje de error correspondiente:



Imagen tomada de web con error: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/yt>

CC29. Imágenes de texto. En la página web se contenidos textuales se emplean de manera independiente a las imágenes; así los textos pueden ser leídos por los dispositivos de asistencia y los gráficos son únicamente de apoyo, eso si, con las respectivas etiquetas descriptivas.

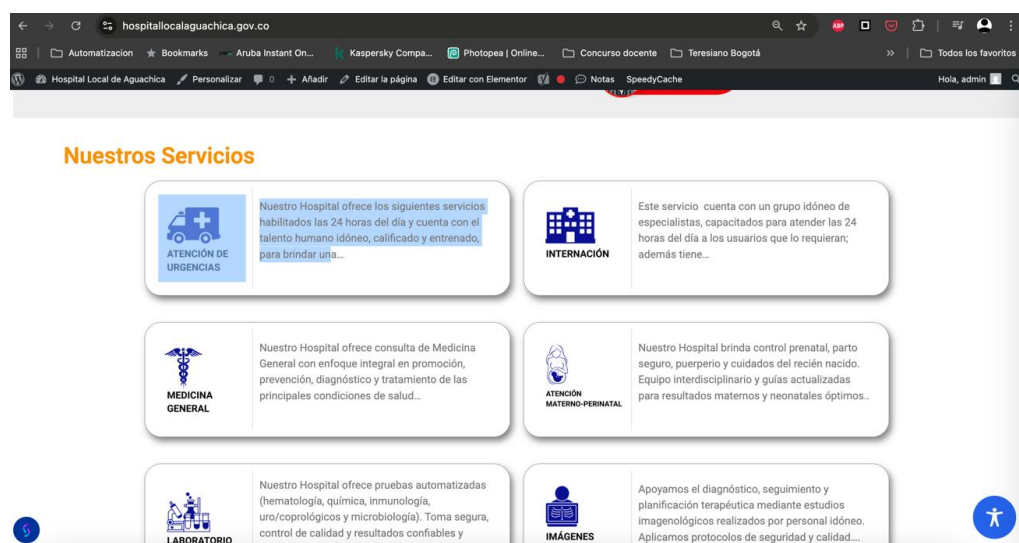



Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>



<div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div> <div></div> <div>NIT. 824.000.785-2</div>	<div>SISTEMAS</div>	Código	SIS-520-ACT
		Versión	01
		Descripción	Oficio
		Fecha	17-07-2017
	<div>CERTIFICACION</div>	Página 1 de 1	

CC30. Objetos programados. Los objetos programados que se utilizan en la página web corresponden a objetos embebidos desde Google, como son el calendario y los formularios. Por tanto, estos cumplen con el criterio expuesto:

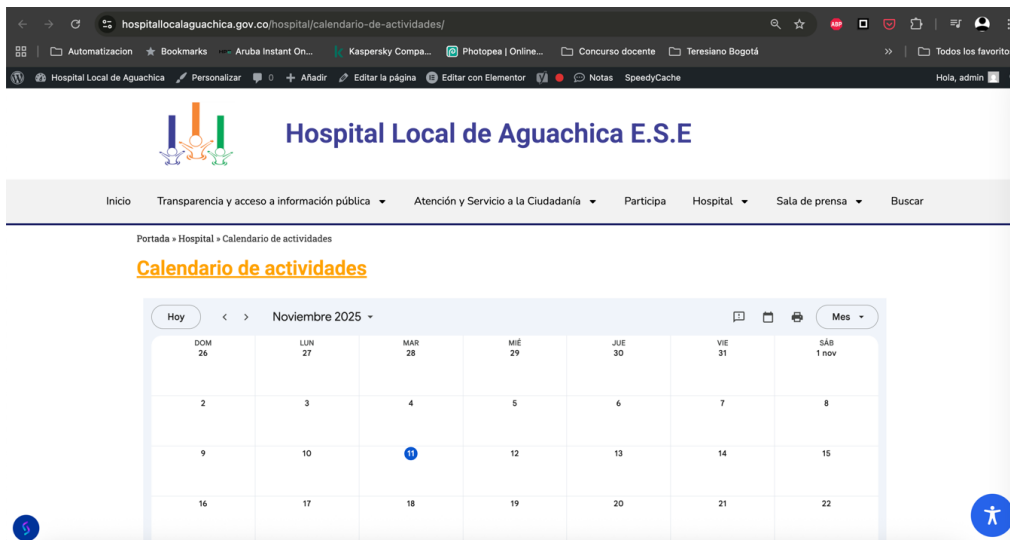


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/hospital/calendario-de-actividades/>

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. Dentro del portal web se utiliza la codificación UTF-8, idioma español, para el texto y todos los componentes del sitio.

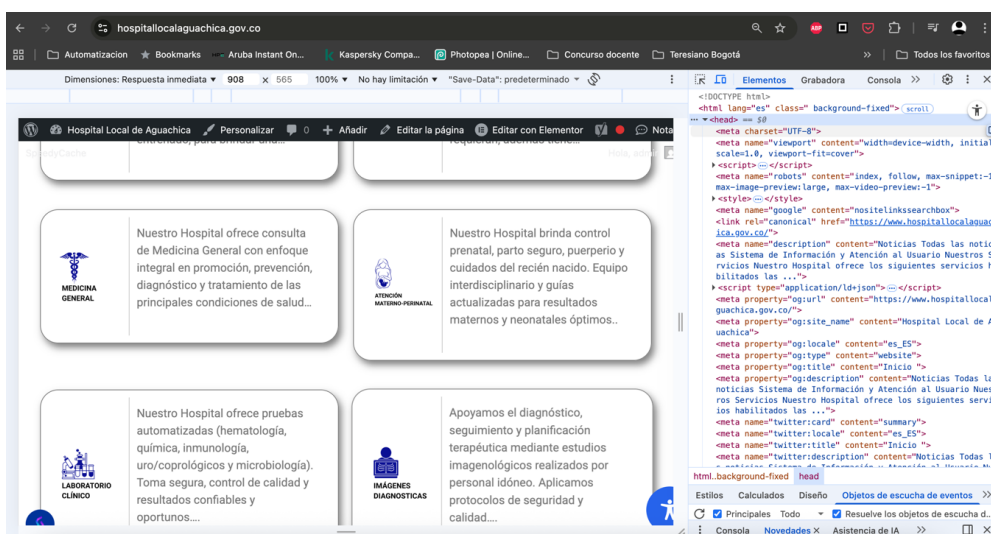


Imagen tomada de: <https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/>